


Inbetriebnahme

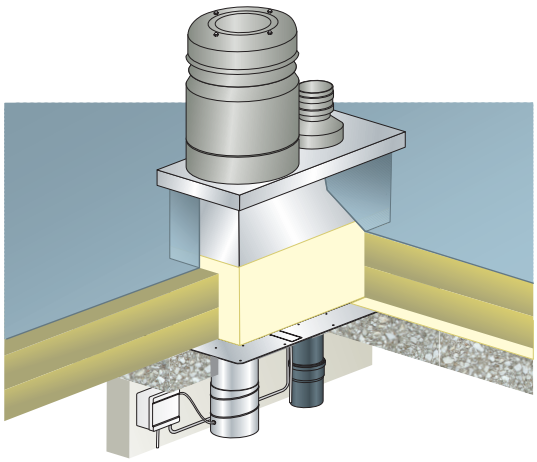

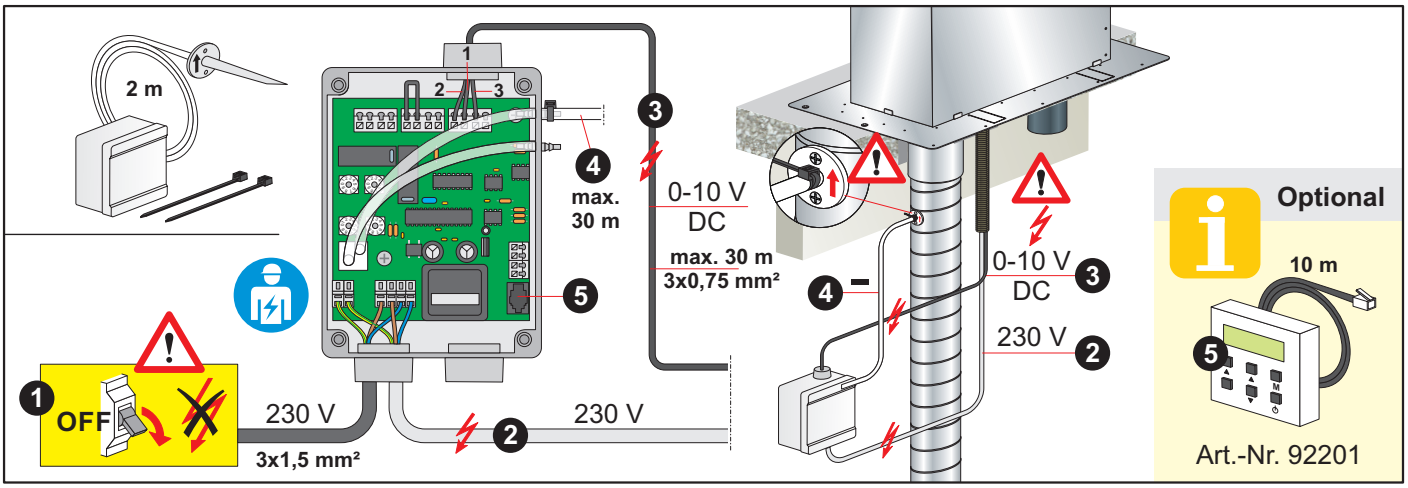


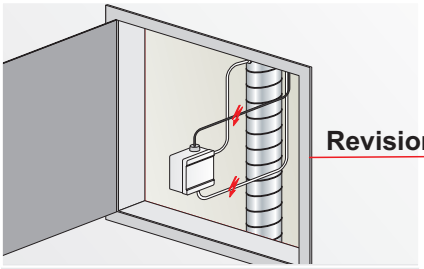

Revisionsöffnung

Optional

Verlängerung der Anschlüsse möglich

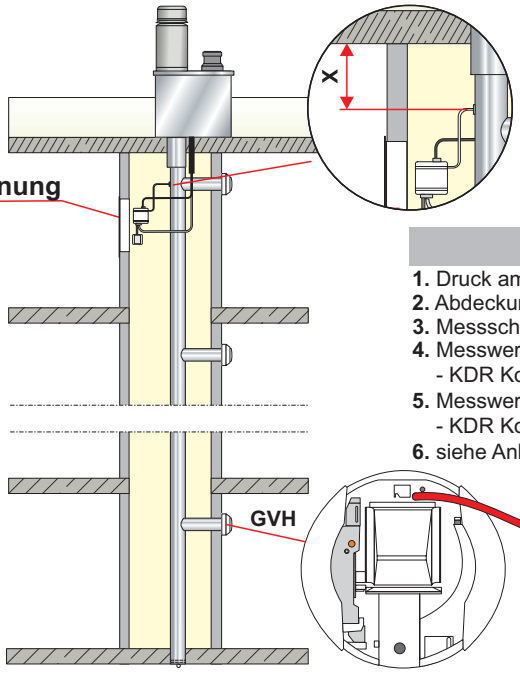

X = mind. 300 mm / empfohlen 500 mm

Inbetriebnahme

1. Druck am letzten Ventil messen
2. Abdeckung am Ventil GVH abnehmen
3. Messschlauch anschließen
4. Messwert < 80 Pa
   - KDR Konstantdruckregler hochdrehen **+**
5. Messwert > 80 PA
   - KDR Konstantdruckregler runterdrehen **-**
6. siehe Anleitung KDR

Bartholomäus GmbH

Bartholomäus GmbH
Bachstraße 10
D-89607 Emerkingen

Telefon +49 (0)7393 - 95 19 - 0
Fax +49 (0)7393 - 95 19 - 40
info@geba-emerkingen.de
www.geba-vent.de

Stand: 07/2023